


KONYA MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ

1100 kVA JENERATÖR SETİNİN ISITICI TÜKETİM ANALİZİ

2x3 = 6 kW Rezistanslı Isıtıcı Pot Depo Mevcuttur.

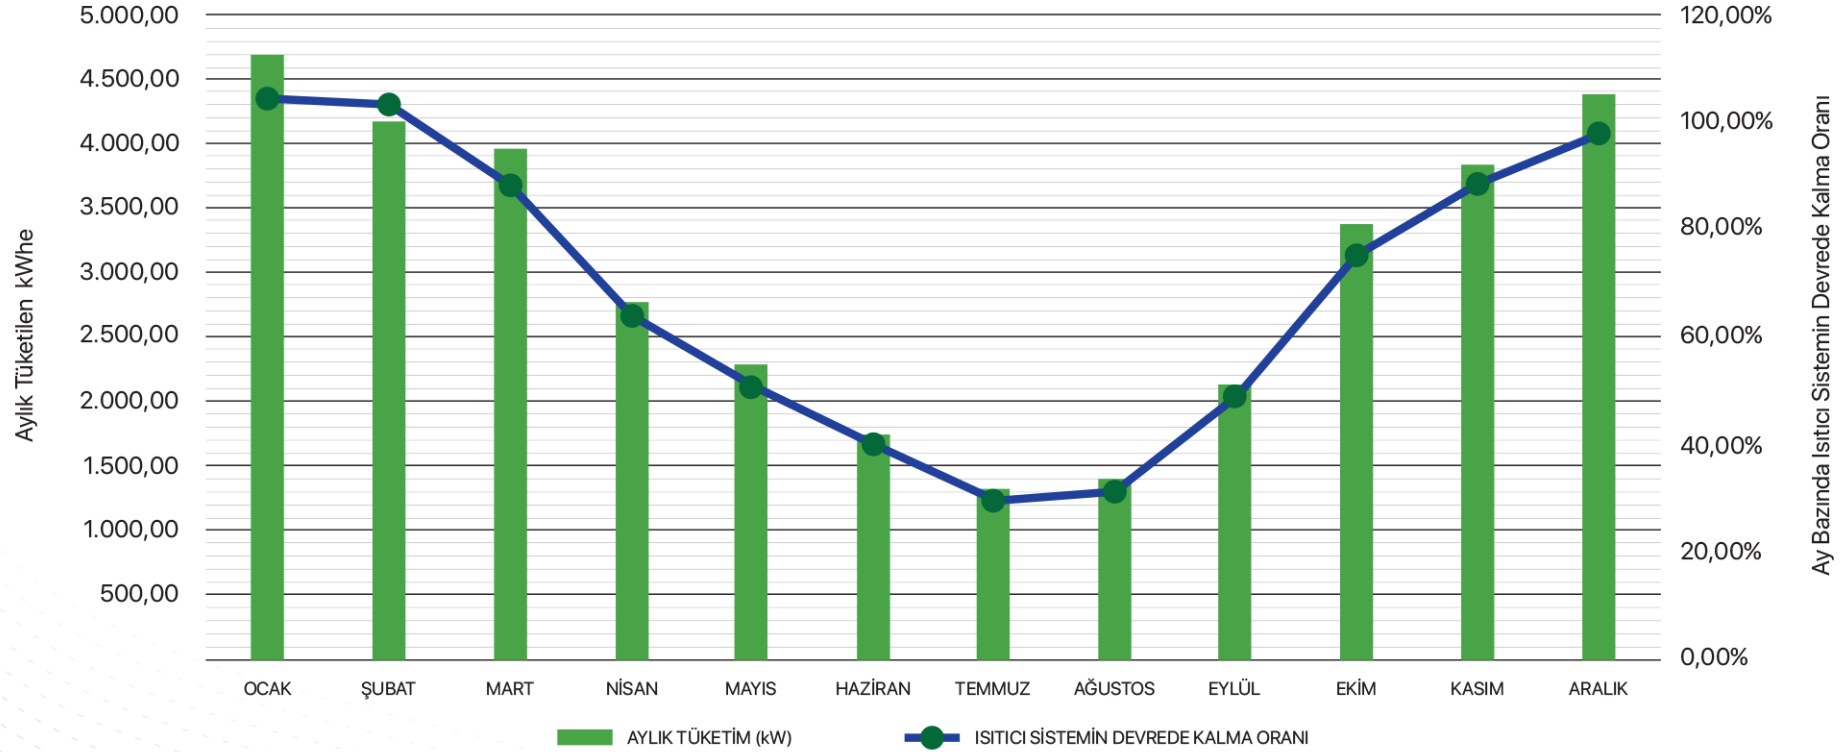

Mevcut jeneratör setinde toplam 6 kW ısıtma kapasitesi bulunmaktadır. +5°C ve altındaki iklim koşullarında 6 kW ısıtıcı hedef sıcaklığa ulaşamamaktadır. Kış aylarında hedeflenen sıcaklığın (minimum +40°C) seviyesinde sürdürülebilmesi için sistem 9 kW ısıtma kapasitesine sahip olmalıdır. Sistemin bu hedef sıcaklığı karşılayabilmesi için 42.285,31 kWh/yıl enerji tüketimi gerçekleşmektedir.

Isıtıcılar Yılın Büyük Bölümünde
Devrede Kalmakta, ~ 6.016 Saat
Çalışmaktadır

~ 42.285 kWh
Tüketilmektedir

Yıllık 208.887,00 ₺
Harcama Yapılmaktadır

Yıllık 20.254 (CO₂)Kg
Emisyon Salınımına
Neden Olmaktadır

Nisan 2025 fiyatları baz alınmıştır.